


ROZDZIELNICA TO-B - lokalizacja zgodnie z wskazaniem na planie sieci zewnętrznych

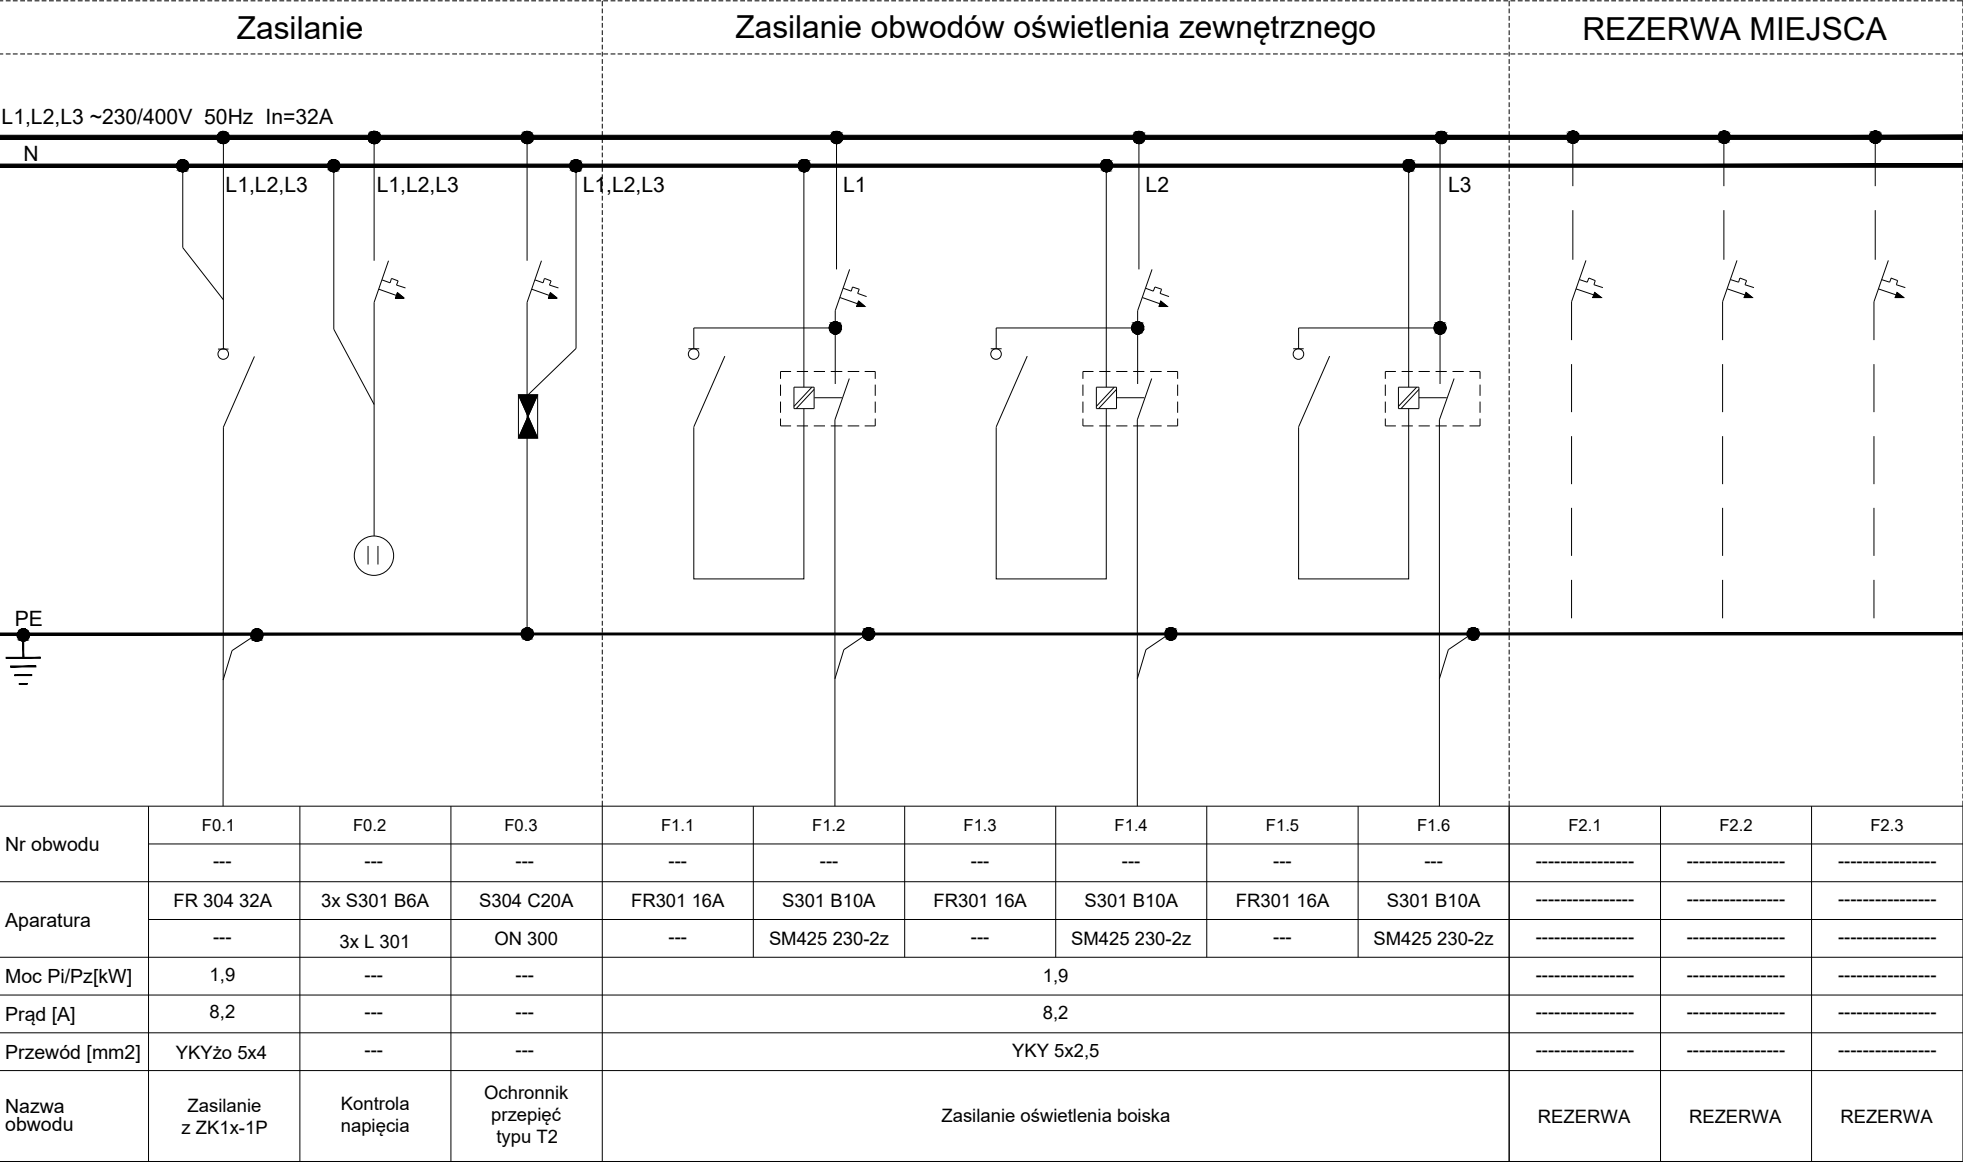

UWAGI:

1.

Szafkę wykonać w obudowie z tworzywa termoudwardzalnego, wolnostojącą, odporną na promieniowanie UV, zamykaną na klucz, o stopniu ochrony min. IP44.
2.

Kabel zasilający wprowadzić dołem, wyprowadzenia kabli dołem.
3.

Złącze należy uziemić poprzez uziom pionowy. Rezystancja złącza $R<10\Omega$. W razie konieczności rozbudować.

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA Poznań, ul. Olszynka 9/6 60-303 Poznań tel.: 512-577-666		BRANZA: ELEKTRYCZNA		
		FAZA: PROJEKT BUDOWLANY		
TEMAT OPRACOWANIA: BOISKO WIELOFUNKCYJNE		PROJEKTANT: mgr inż. Wojciech Poprawa nr upr. WKP/0363/POOE/10 Sprawdzający: mgr inż. Marek Piasecki nr upr. WKP/0319/POOE/08		
LOKALIZACJA: Drawsko, dz. nr 246, 271/1, gm. DRAWSKO				
INWESTOR: GMINA DRAWSKO ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko				
TEMAT RYSUNKU: SCHEMAT IDEOWY SZAFKI OŚWIETLENIOWEJ TO-B		DATA: 01/2018	SKALA: 1:---	NR RYS.: IE-102